

2000

Verteilkabinen

Verteilkabinen-Fundamente (VK)

Inhaltsverzeichnis

NB-VK 2000




NB-VK 2001

**Florida 9 und
Florida 9, reduziert auf 6**



NB-VK 2002

Florida 13, reduziert auf 9




NB-VK 2003

Florida 9 lang



NB-VK 2004

Florida 13




NB-VK 2005

Florida 13 lang



NB-VK 2006

Florida 17




NB-VK 2007

Florida 17 lang


VK-Fundament

Florida 9 mit Reduktion auf Florida 6

NB-VK 2001

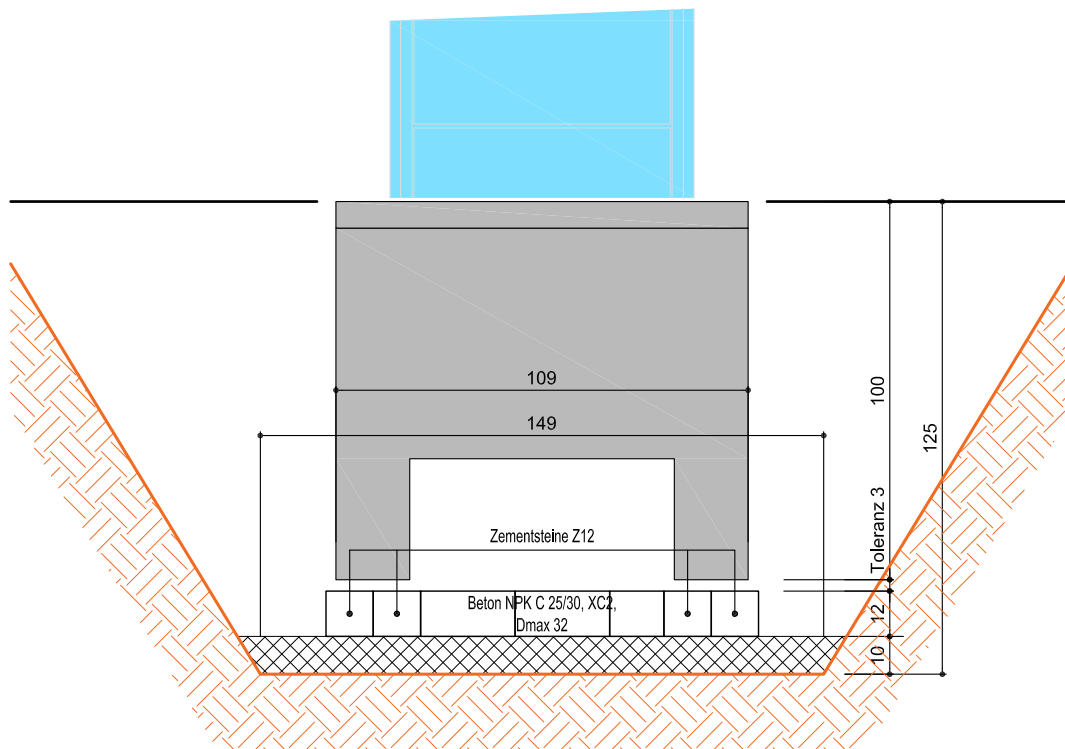

Ansicht

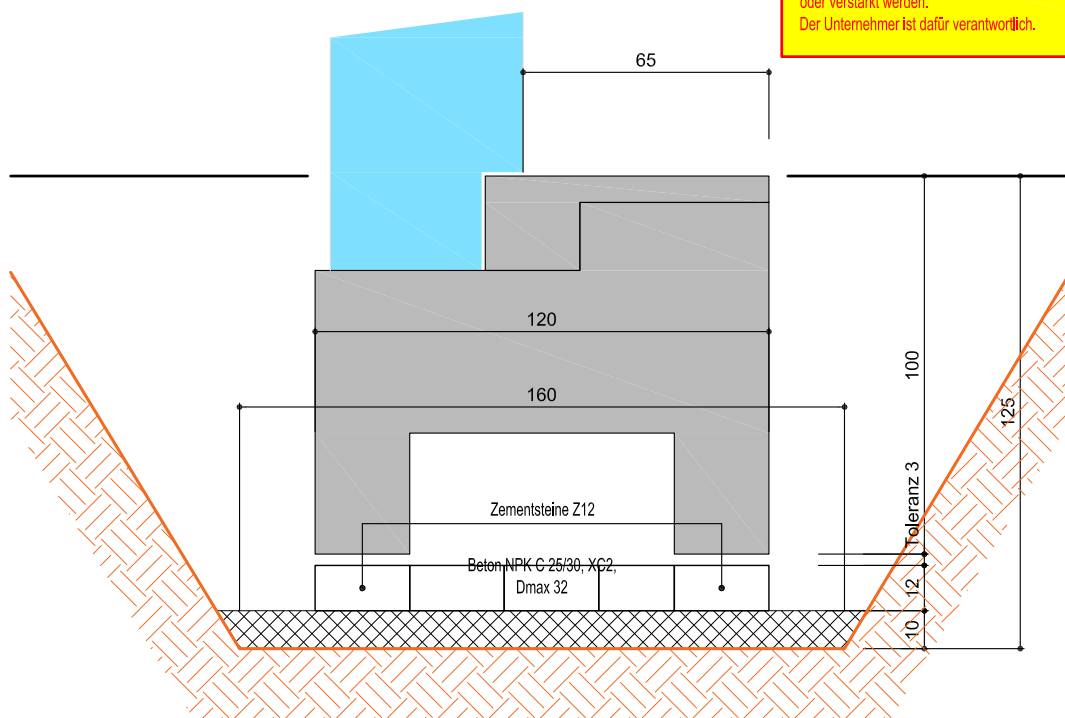


Grösster zu erwartende Bodendruck unter Bodenplatte = 0,08kg/cm².
Bei ungünstiger Bodentragfähigkeit muss die Fundation vergrössert
oder verstärkt werden.
Der Unternehmer ist dafür verantwortlich.

Seitenansicht


VK-Fundament

Florida 13 mit Reduktion auf Florida 9

NB-VK 2002

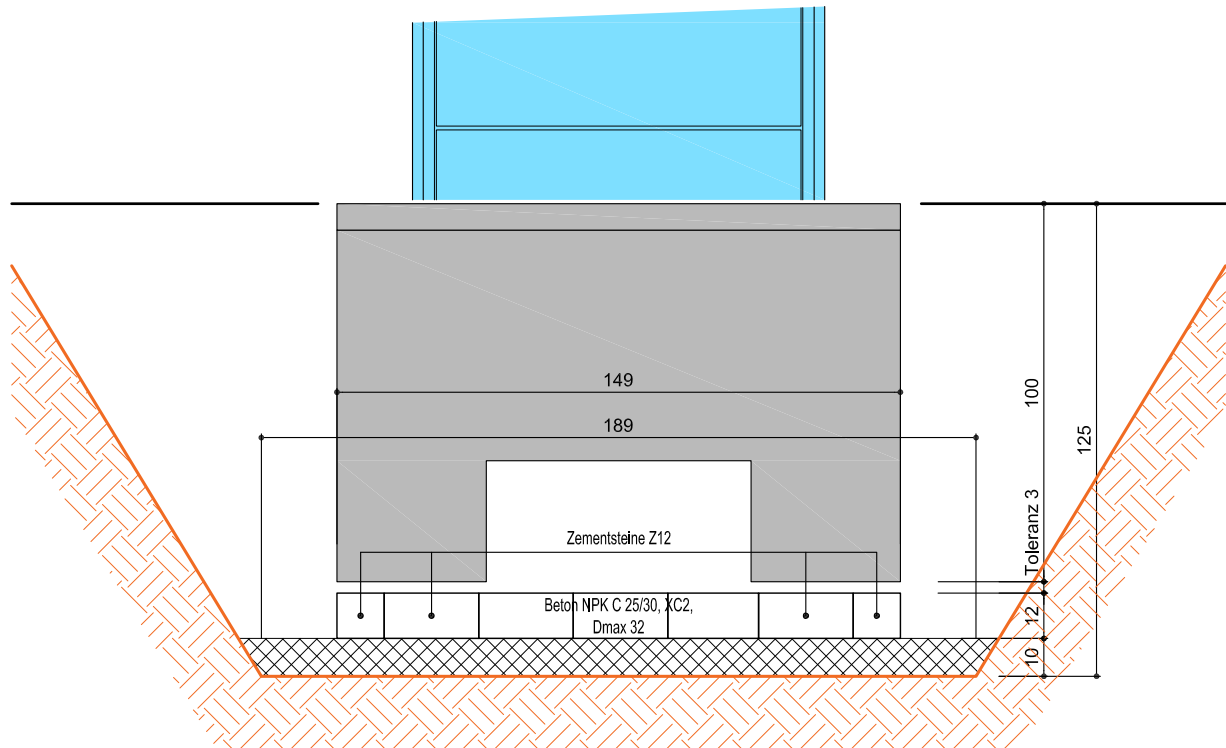

Ansicht

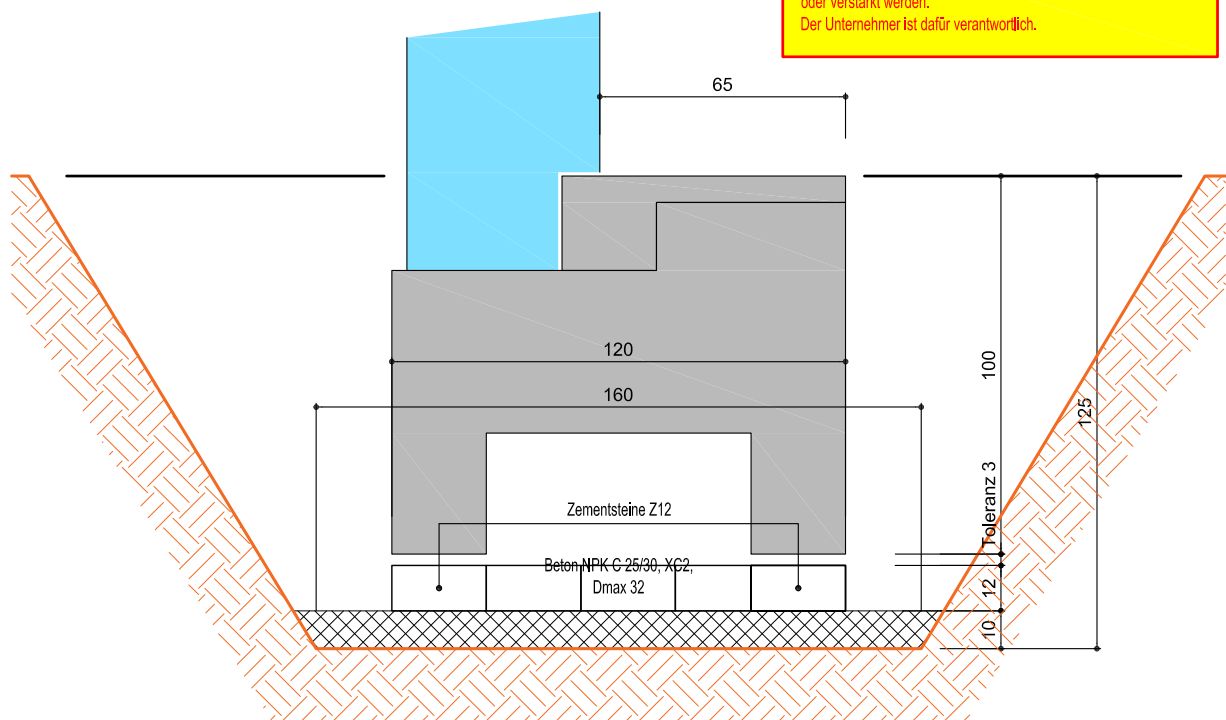


Seitenansicht

Grösster zu erwartende Bodendruck unter Bodenplatte = 0,06kg/cm².
Bei ungünstiger Bodentragfähigkeit muss die Fundation vergrössert oder verstärkt werden.
Der Unternehmer ist dafür verantwortlich.

VK-Fundament


Florida 9 lang

NB-VK 2003

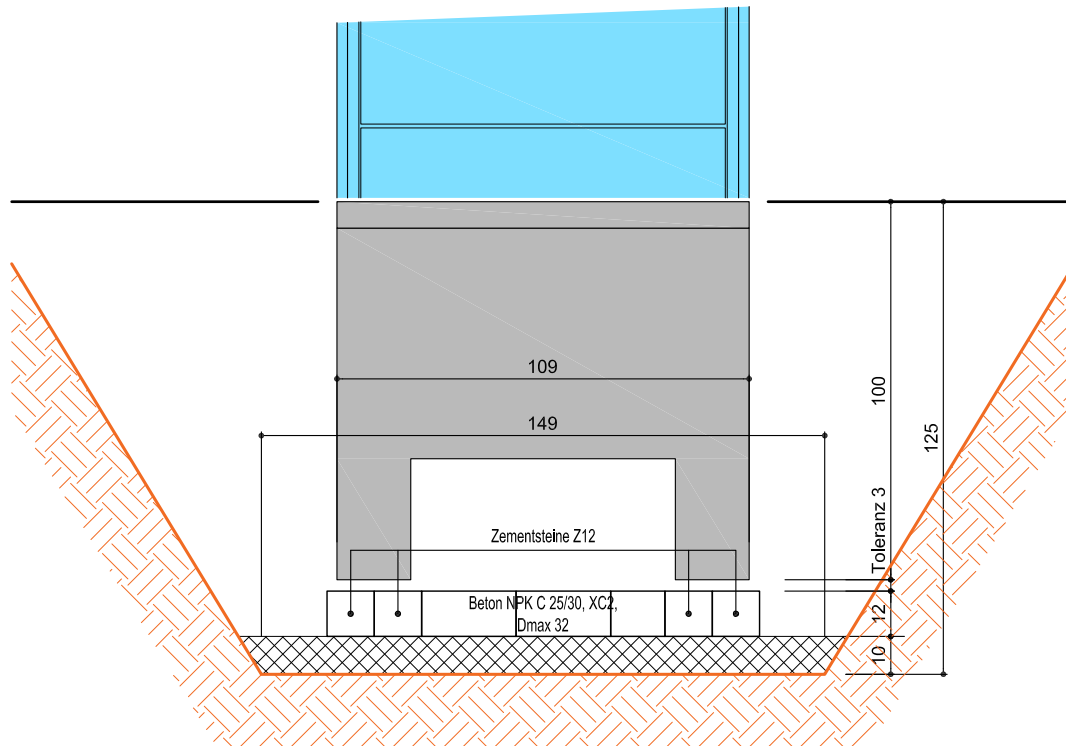

Ansicht

Grössster zu erwartende Bodendruck unter Bodenplatte = 0,07kg/cm².
Bei ungünstiger Bodentragfähigkeit muss die Fundation vergrössert oder verstärkt werden.
Der Unternehmer ist dafür verantwortlich.

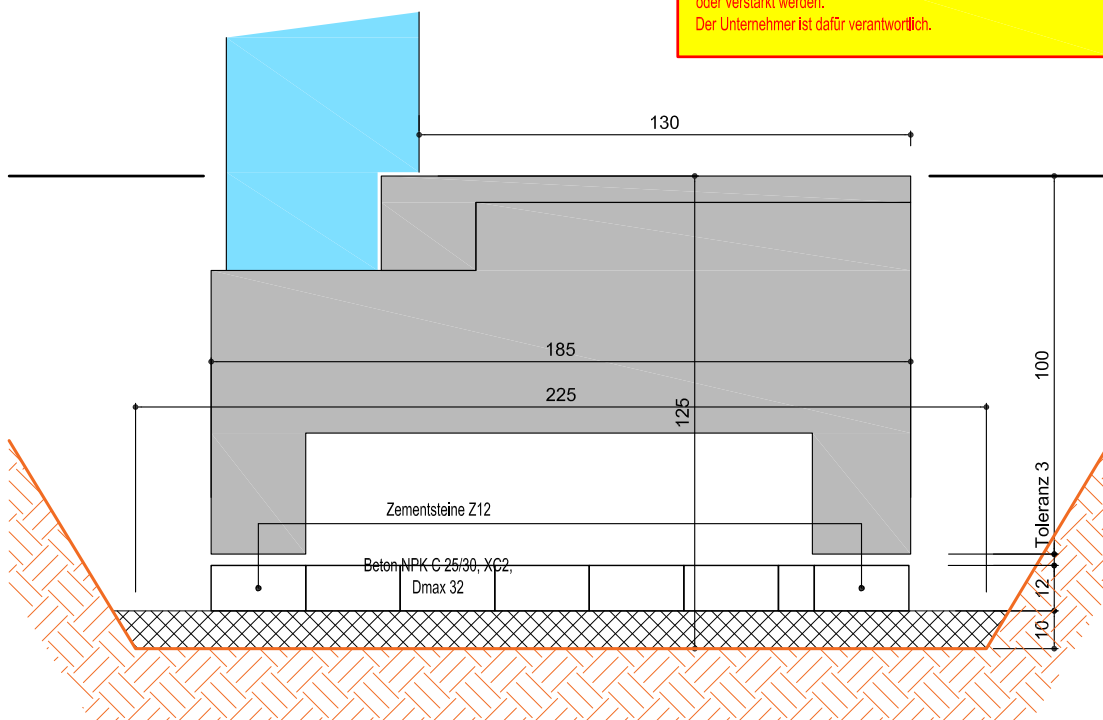


Seitenansicht

VK-Fundament


Florida 13

NB-VK 2004

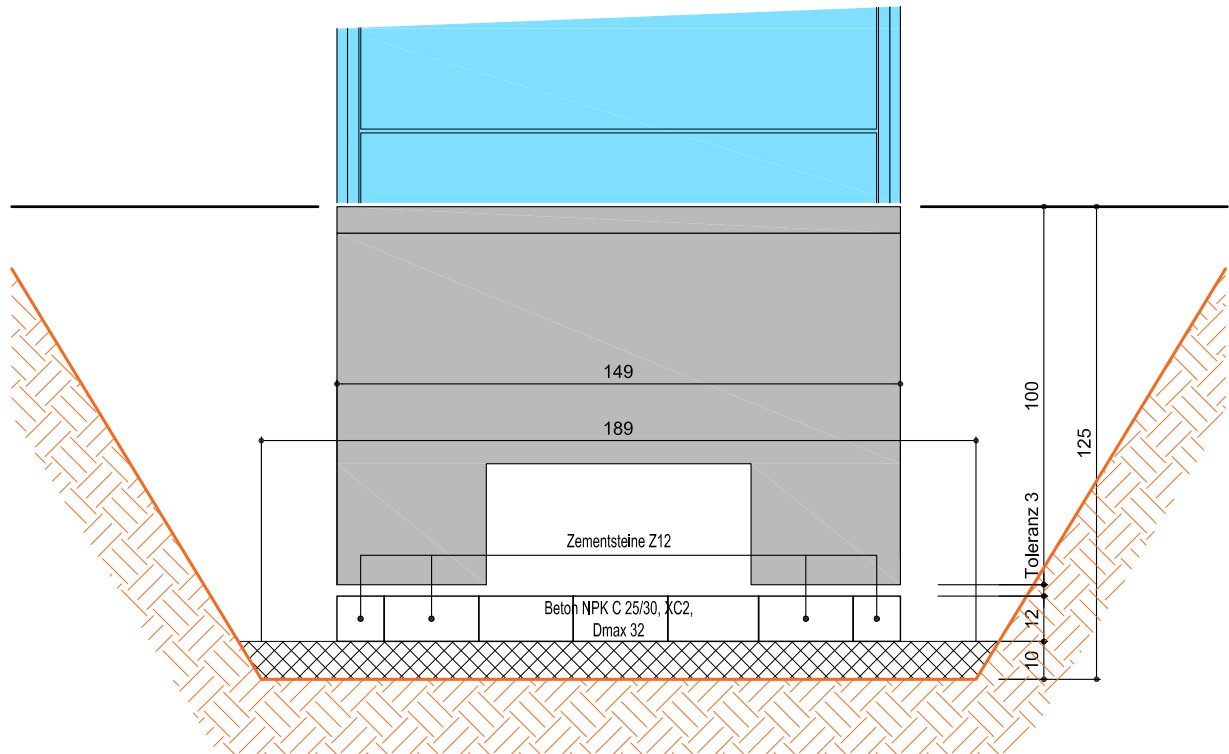

Ansicht

Grösster zu erwartende Bodendruck unter Bodenplatte = 0,06kg/cm².
Bei ungünstiger Bodentragfähigkeit muss die Fundation vergrössert oder verstärkt werden.
Der Unternehmer ist dafür verantwortlich.

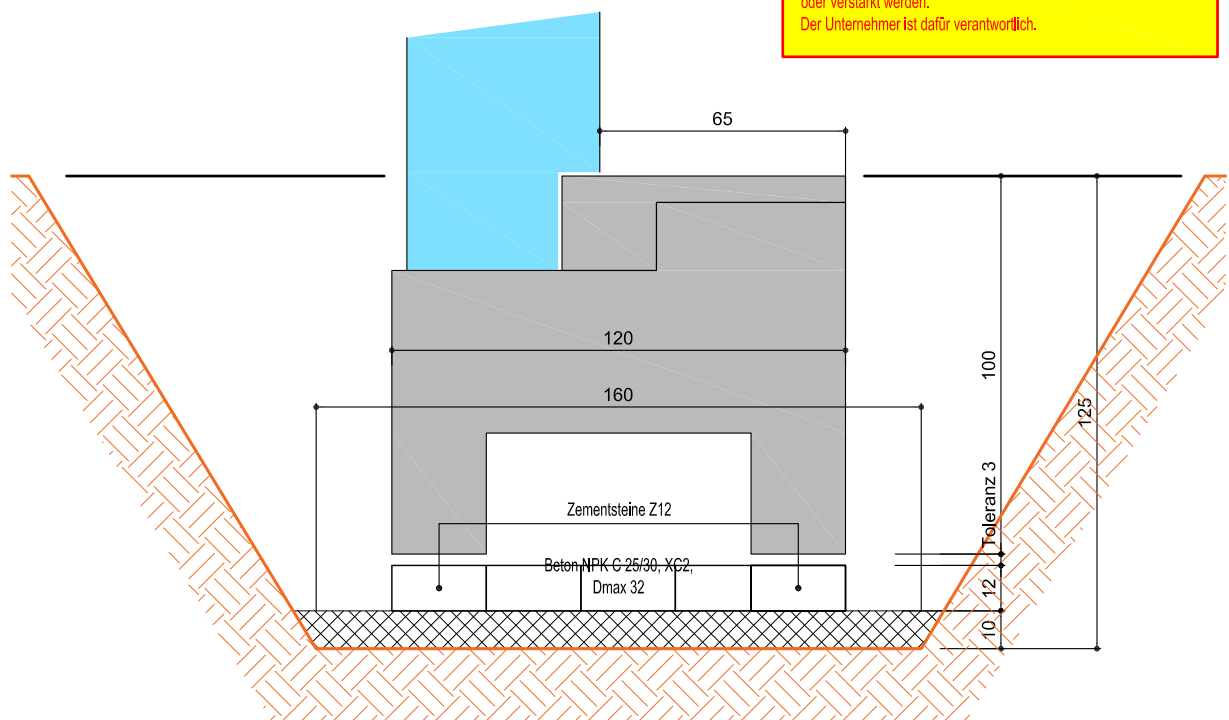


Seitenansicht


VK-Fundament

Florida 13, Lang

NB-VK 2005

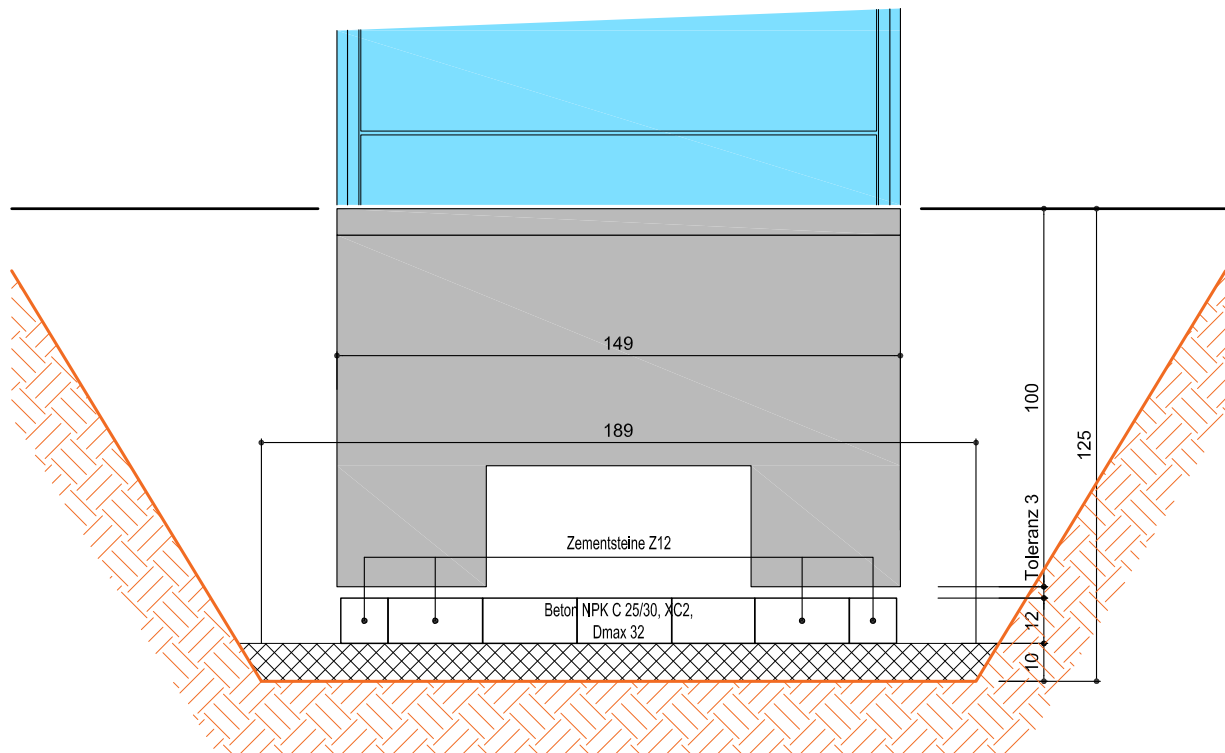

Ansicht

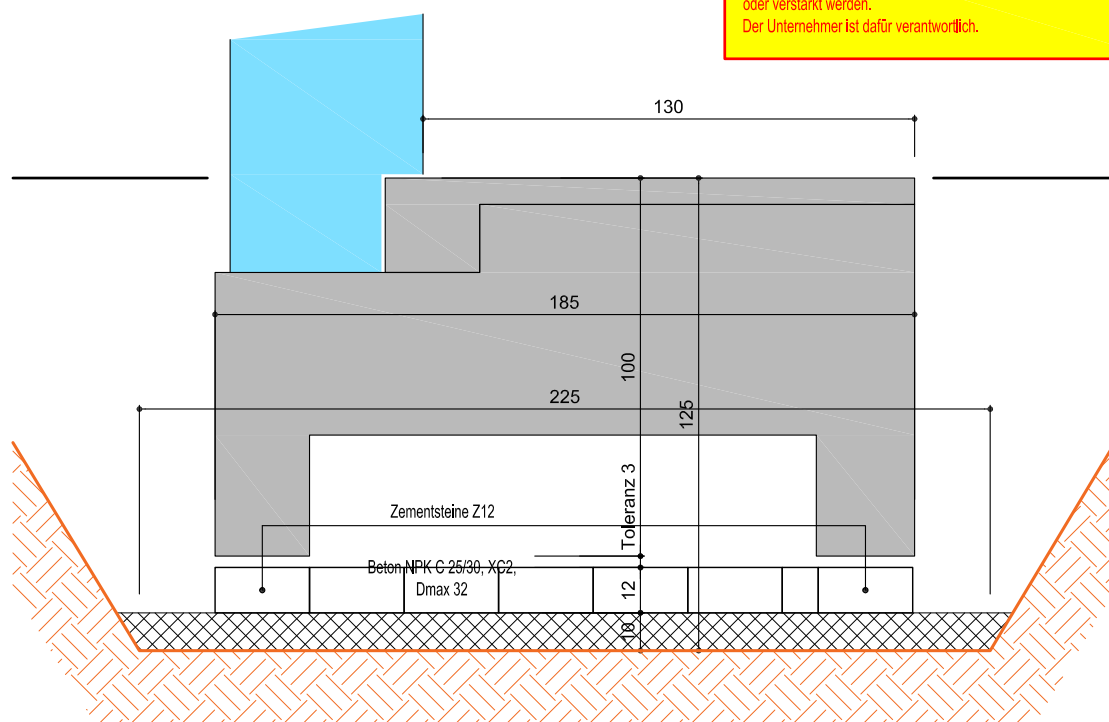


Seitenansicht

Grösster zu erwartende Bodendruck unter Bodenplatte = 0,06kg/cm².
Bei ungünstiger Bodentragfähigkeit muss die Fundation vergrössert oder verstärkt werden.
Der Unternehmer ist dafür verantwortlich.


VK-Fundament

Florida 17

NB-VK 2006

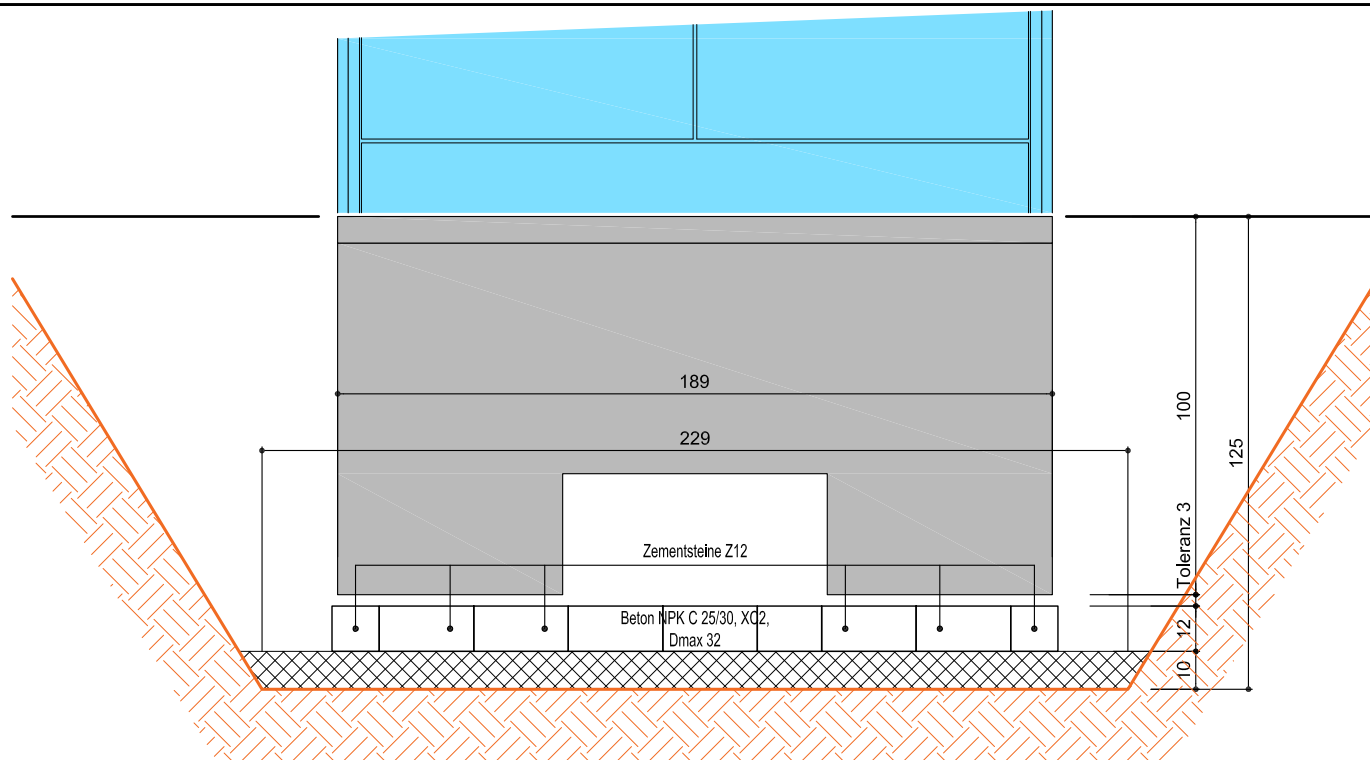

Ansicht

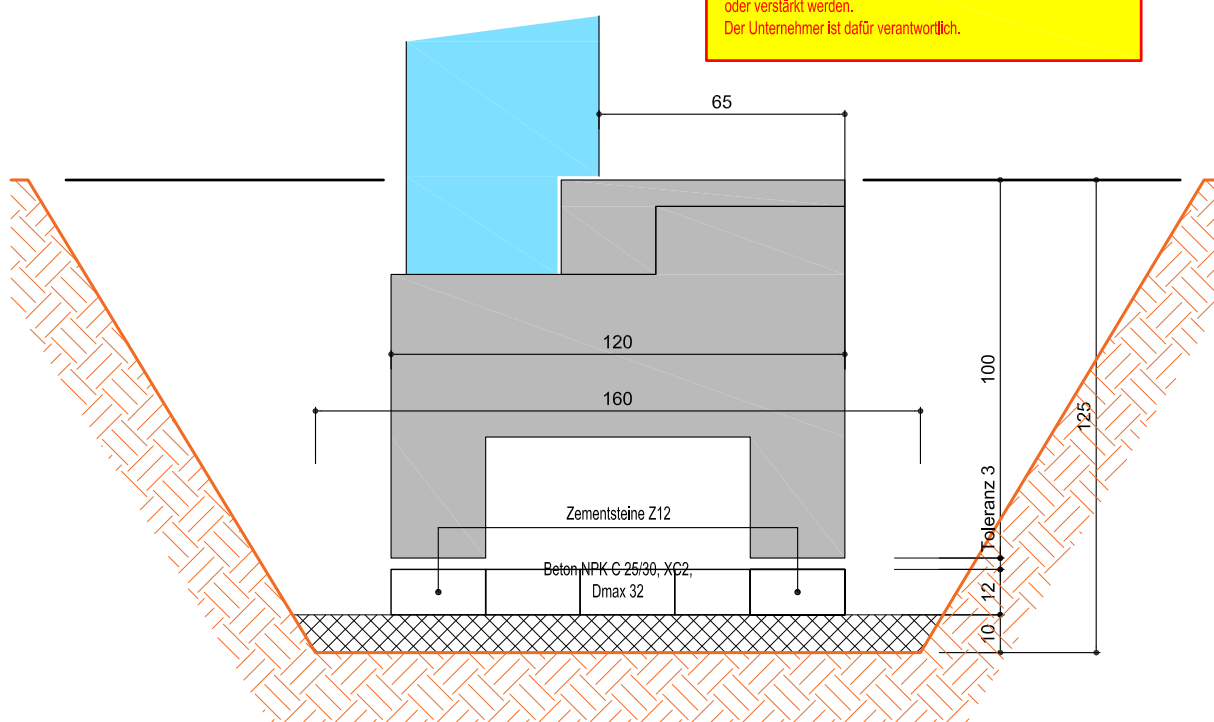


Seitenansicht

Grösster zu erwartende Bodendruck unter Bodenplatte = 0.06kg/cm².
Bei ungünstiger Bodentragfähigkeit muss die Foundation vergrössert oder verstärkt werden.
Der Unternehmer ist dafür verantwortlich.


VK-Fundament

Florida 17, Lang

NB-VK 2007

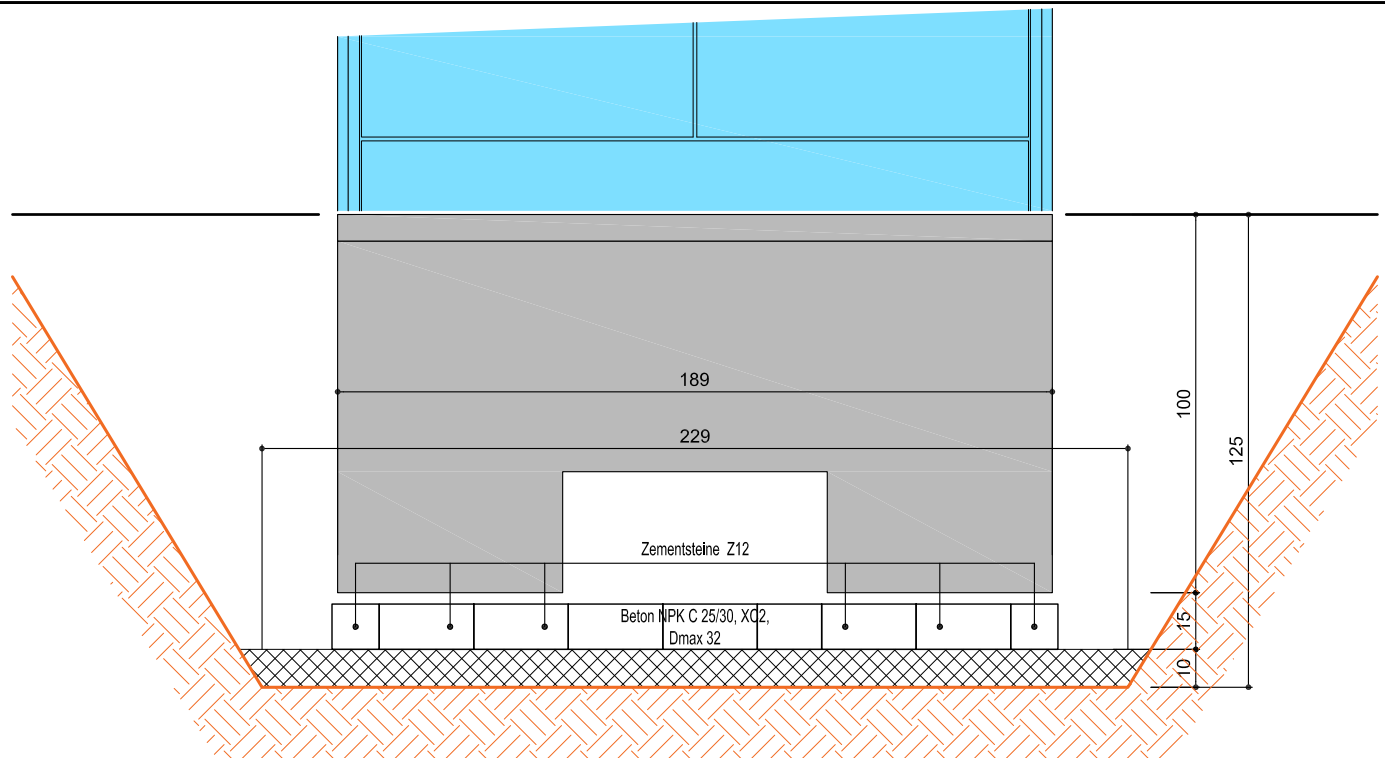

Ansicht

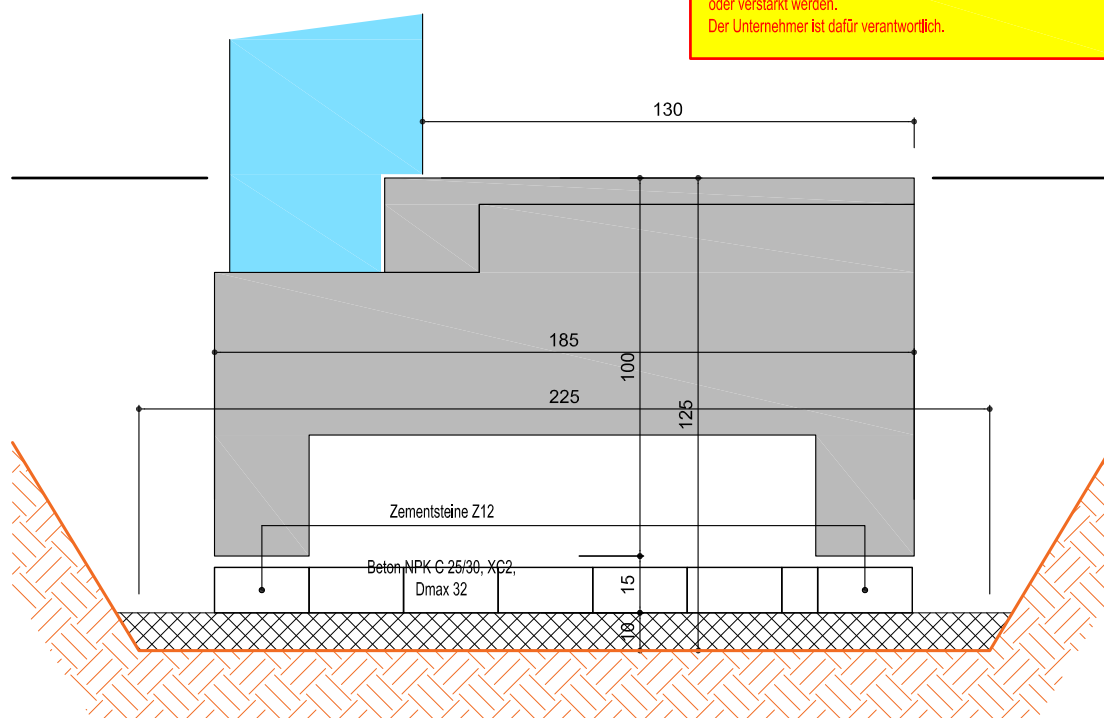

Grösster zu erwartende Bodendruck unter Bodenplatte = 0.06kg/cm².
Bei ungünstiger Bodentragfähigkeit muss die Fundation vergrössert oder verstärkt werden.
Der Unternehmer ist dafür verantwortlich.

Seitenansicht